

Fensterlaibung

in Anlehnung an DIN 4108 Bbl 2:2019-06

Nr. 228

Kat.: A


$\Psi_{ref, Ers} \leq 0,13 \text{ W/(mK)}$

$\Psi_{ref, det} \leq 0,19 \text{ W/(mK)}$

Aussenwand zweischalig

Modell

1

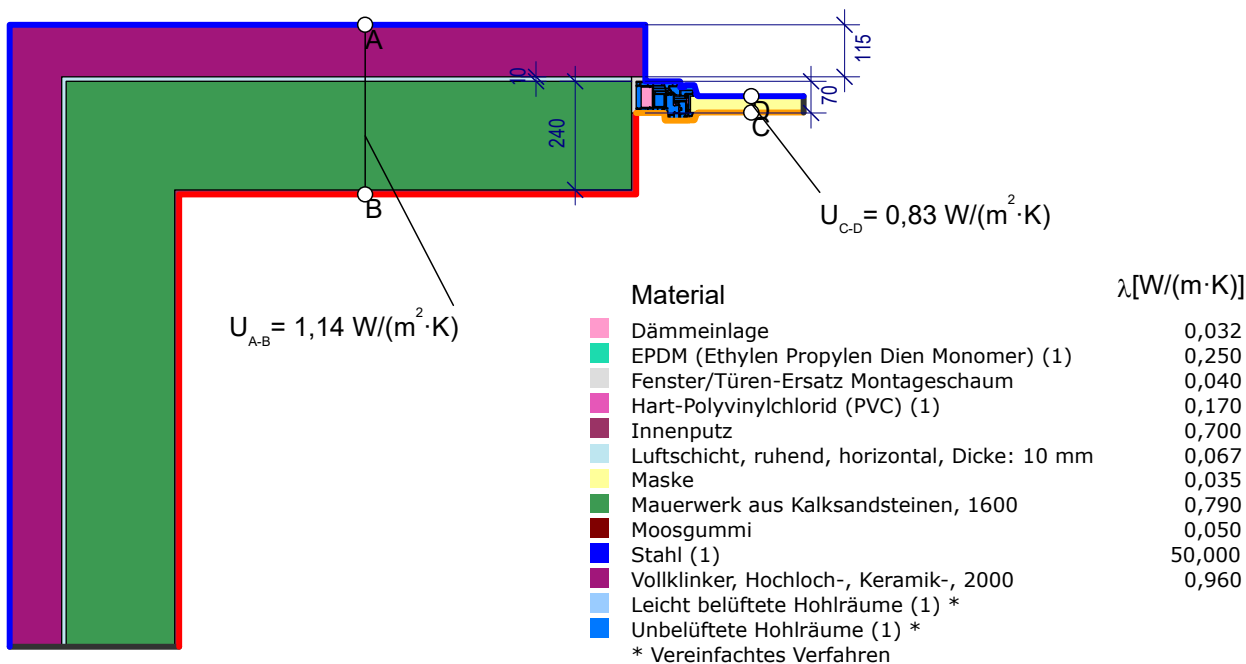

fRSi-Wert

2

Randbedingung

- Symmetrie/Bauteilschnitt/adiabat
- fRSi-Aussen, Wand, Dach, Fenster, Gauben
- fRSi-Innen-Fensterbereich
- fRSi-Innen-Wand, Decke, Boden

q [W/m ²]	θ [°C]	R [(m ² ·K)/W]
0,000	-5,000	0,040
	20,000	0,130
	20,000	0,250

